

**АДМИНИСТРАЦИЯ
УГЛОВСКОГО РАЙОНА**
муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад «Ладушки»
пер. Калинина, 14, с. Угловское Алтайского
кр., 658270 Тел.: 22-7-82

Главному специалисту-эксперту ТО
Управления Роспотребнадзора
по Алтайскому краю в Михайловском,
Волчихинском, Ключевском и Угловском
районах

Швец Л.А.

от 14.08.2025 № 33

На №

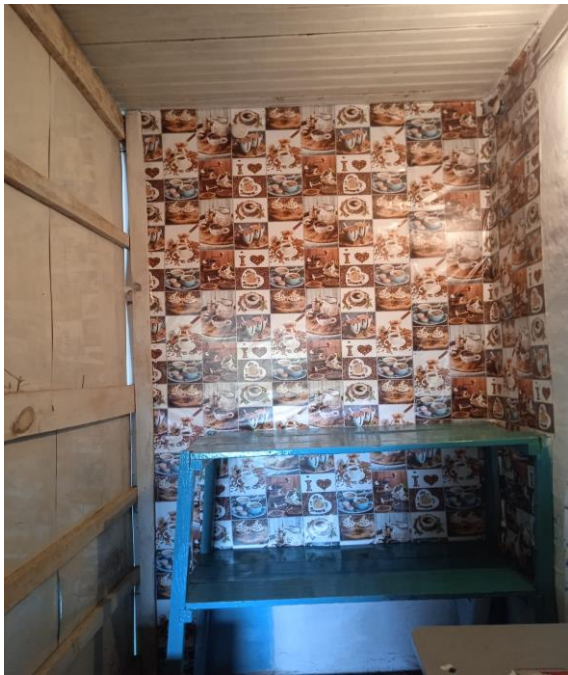
Отчет

об исполнении предписания от «21» ноября 2024 г. № 13/9-77, выданного
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Алтайскому краю

№ п/ п	Содержание нарушения и (или) несоответствия (из предписания)	Наименование нарушенного нормативного правового акта (пункт, подпункт, статья)	Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению нарушения и (или) несоответствия	Срок исполнени я
детский сад «Теремок» филиал МБДОУ детский сад «Ладушки» Угловский район, с.Павловка, ул.Орловская 28а				
1.	1.Устранить дефекты пола в буфетном помещении, обеспечить возможность проведения их влажной обработки и дезинфекции.	п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологическ ие требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».	Стыки в линолеуме заделаны при помощи металлических порошков, возле стен линолеум прижат плинтусами.	22.08.2025
2	Обеспечить отделку потолка в коридоре без дефектов и повреждений	п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологическ ие требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».	Устранены дефекты потолка (зашпатлевали и покрасили вододисперсионной краской) 	08.08.2025

3.	Помещения постоянного пребывания детей для дезинфекции воздушной среды оборудовать приборами по обеззараживанию воздуха	п.3.1.3.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	Приобрели бактерицидный рециркулятор, будет установлен в группе 	22.08.2025
----	---	--	--	------------

**детский сад «Колосок» филиал МБДОУ детский сад «Ладушки»
Угловский район, с.Симоново, ул.Советская 43**

1.	Обеспечить отделку потолка и стены в складском помещении без дефектов и повреждений	п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	Потолок в складском помещении был покрашен моющейся акриловой краской, стена обклеена клеёнкой 	08.08.2025
----	---	--	--	------------

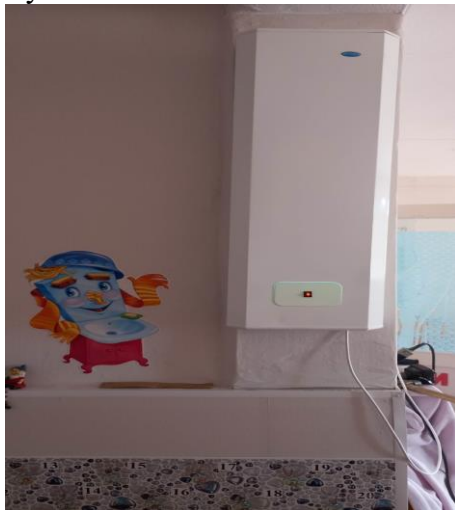
**детский сад «Колобок» филиал МБДОУ детский сад «Ладушки»
Угловский район, с.Круглое, ул.Ленина 6**

1	Устранить дефекты и повреждения стен, отпавшей облицовочной плитки в буфетной группы	п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическое требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	Места, где отпала плитка, закрашены краской	12.08.2025
				

**детский сад «Тополёк» филиал МБДОУ детский сад «Ладушки»
Угловский район, с.Топольное, ул.Кооперативная 52**

1	Обеспечить наличие посуды для приготовления блюд (кастрюли для 1,2 и 3 блюд) из нержавеющей стали	п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическое требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	Приобретены новые кастрюли из нержавеющей стали	01.08.2025
				

**МБДОУ детский сад «Ладушки»
Угловский район, с.Угловское, пер. Калинина 14**

1	Помещения постоянного пребывания детей для дезинфекции воздушной среды оборудовать приборами по обеззараживанию воздуха	п.3.1.3.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическое требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	Установили рециркуляторы в группы и музыкальный зал	15.08.2025
				

2.	Не допускать в буфетных использования кухонной посуды (эмалированные кастрюли под 1 и 2 блюдо) с отколотой эмалью	п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	Эмалированные кастрюли с отколотой эмалью заменили на кастрюли из нержавеющей стали. 	14.08.2025
----	---	--	--	------------

Заведующий МБДОУ
детский сад «Ладушки»

Панкова

О.В.Панкова